


E-4

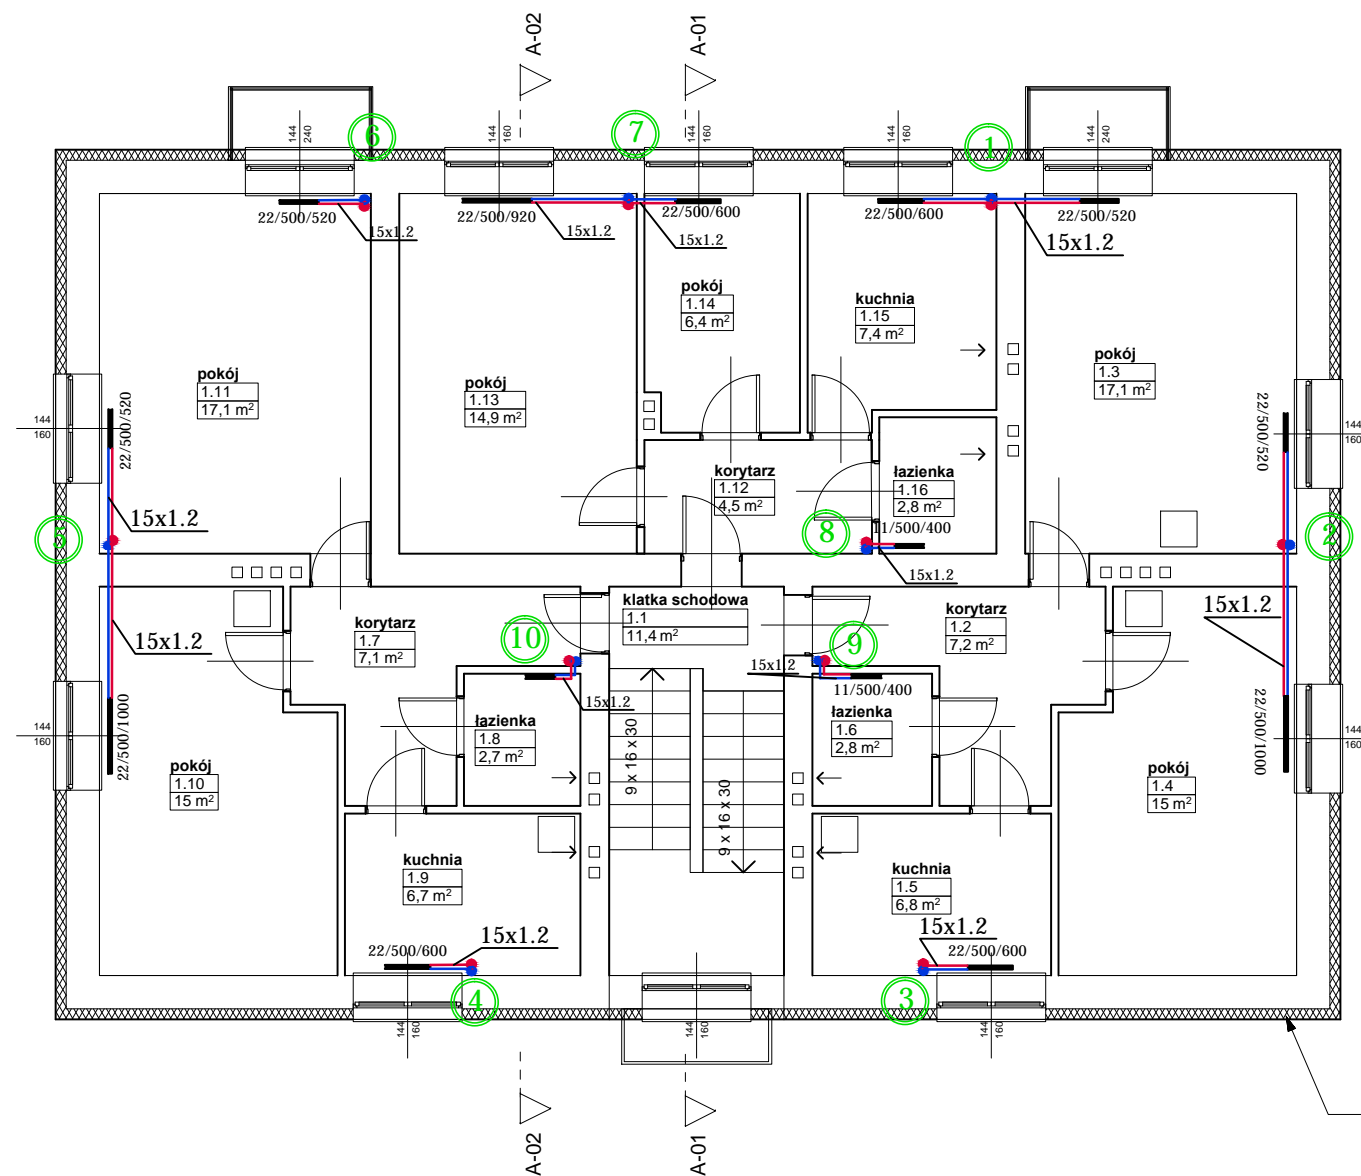

ocieplenie ścian zewnętrznych
styropianem EPS gr. 14cm

E-2

E-1

OZNACZENIE

- projektowana instalacja C.O. - zasilanie
- projektowana instalacja C.O. - powrót
- ① projektowany pion instalacji C.O.
- 22/600/800 typ grzejnika płytowego/wysokość/ długość
- projektowany grzejnik stalowy płytowy

UWAGA
Przejścia przez przegrody
budowlane prowadzić
w tulejach ochronnych
(stropy i ściany)

Tytuł rysunku: <i>Rzut piętra - instalacja C.O.</i>		
Tytuł projektu: <i>Projekt docieplenia budynku wielorodzinnego przy ulicy Kasztanowej 6 w Kuźni Raciborskiej</i>		
Adres obiektu budowlanego: <i>działka nr 265/51 ul. Kasztanowa 6 47-420 Kuźnia Raciborska</i>		
Inwestor: <i>ZGKiM ul. Słowackiego 6 47-420 Kuźnia Raciborska</i>		
Projektant: Paweł Pawlicki nr upr. 109/79 Kt		
Opracowanie:		
Rys. nr: IS-3	Branża: instalacje sanitarne Stadium: projekt Skala: 1:100	Jednostka projektowa: ARCHIDOM Bernard Łopacz ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz
Data: kwiecień 2019		