



# KORPORACJA MISTRZÓW KOMINIARSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

**RZEMIEŚLICZY ZAKŁAD USŁUGOWY**

*Korporacja  
jako stowarzyszenie  
ogólnokrajowe  
zrzesza poprzez swoje  
oddziały terenowe  
osoby prawne i  
fizyczne świadczące  
usługi kominiarskie na  
terenie R.P.*



*Celem korporacji jest:*

*-obrona interesów  
swoich członków oraz  
reprezentowanie ich  
w kraju i zagranicą*

*-podnoszenie etyki  
zawodu i godności  
rzemiosła  
kominiarskiego*

*-doskonalenie  
kwalifikacji  
zawodowych*



*półdziałanie  
w zakresie:*

*-poprawy stanu  
bezpieczeństwa  
przeciwpożarowego*

*-zapobiegania  
zatruciom  
i wybuchom gazów*

*-racjonalnego  
gospodarowania  
paliwami*

*-ochrony środowiska  
naturalnego*

Kuźnia Raciborska 31 sierpnia 2020r

ZAKŁAD KOMINIARSKI  
MALCHARCZYK ŁUKASZ  
UL.TETMAJERA 85A  
44-280 RYDUŁTOWY  
TEL. 32 4579 409  
KOM. 510 261 431

## OPINIA Nr 349/2020

Z dokonanej kontroli i oględzin przewodów kominowych i podłączeń dymowych, wentylacyjnych oraz urządzeń pomocniczo-kominowych, w budynku OSP Turze położonym w Turzu, ul. Raciborska 68, własności Gminy Kuźnia Raciborska, na zlecenie WB PROJEKT Beata Wranik.

Oględziny-kontrola została przeprowadzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego Łukasza Malcharczuka w celu ustalenia warunków podłączenia

W dniu przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych stwierdzam:

-Istnieje możliwość podłączenia kotła C.O. jedno lub dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania, typu „C”, o mocy 29 KW, w obecnym pomieszczeniu kotłowni C.O. piwnicy. Urządzenie zasilane z sieci gazu ziemnego

-Pomieszczenie kotłowni C.O. posiada sprawną-drożną wentylację kominową o ciągu grawitacyjnym oraz nawiew powietrza typu „Z” o powierzchni przekroju 200 cm<sup>2</sup>.

Warunki realizacji w/w podłączeń:

-Likwidacja obecnego podłączenia kotła C.O. zasilanego paliwem stałym

-Przeprowadzenie mechanicznego czyszczenia przewodu kominowego-dymowego od kotła C.O.


-Wprowadzenie atestowanego przewodu kominowego dla kotła C.O. gazowego tj. powietrzno-spalinowego, z materiału niepalnego, dostosowanego przekrojem do wymogów producenta urządzenia grzewczego, wyprowadzonego obecnym przewodem kominowym-dymowym.

-Należy wykonać obniżenie podłogi pomieszczenia kotłowni C.O. piwnicy do wymaganej wysokości 2,2m.

W załączeniu szkic podłączeń kominowych

Po wykonaniu zaleceń i podłączeniu urządzenia gazowego, należy zlecić ponowną kontrolę kominiarską zakończoną wydaniem protokołu dopuszczenia do użytku przewodów kominowych i podłączeń.

Verte!

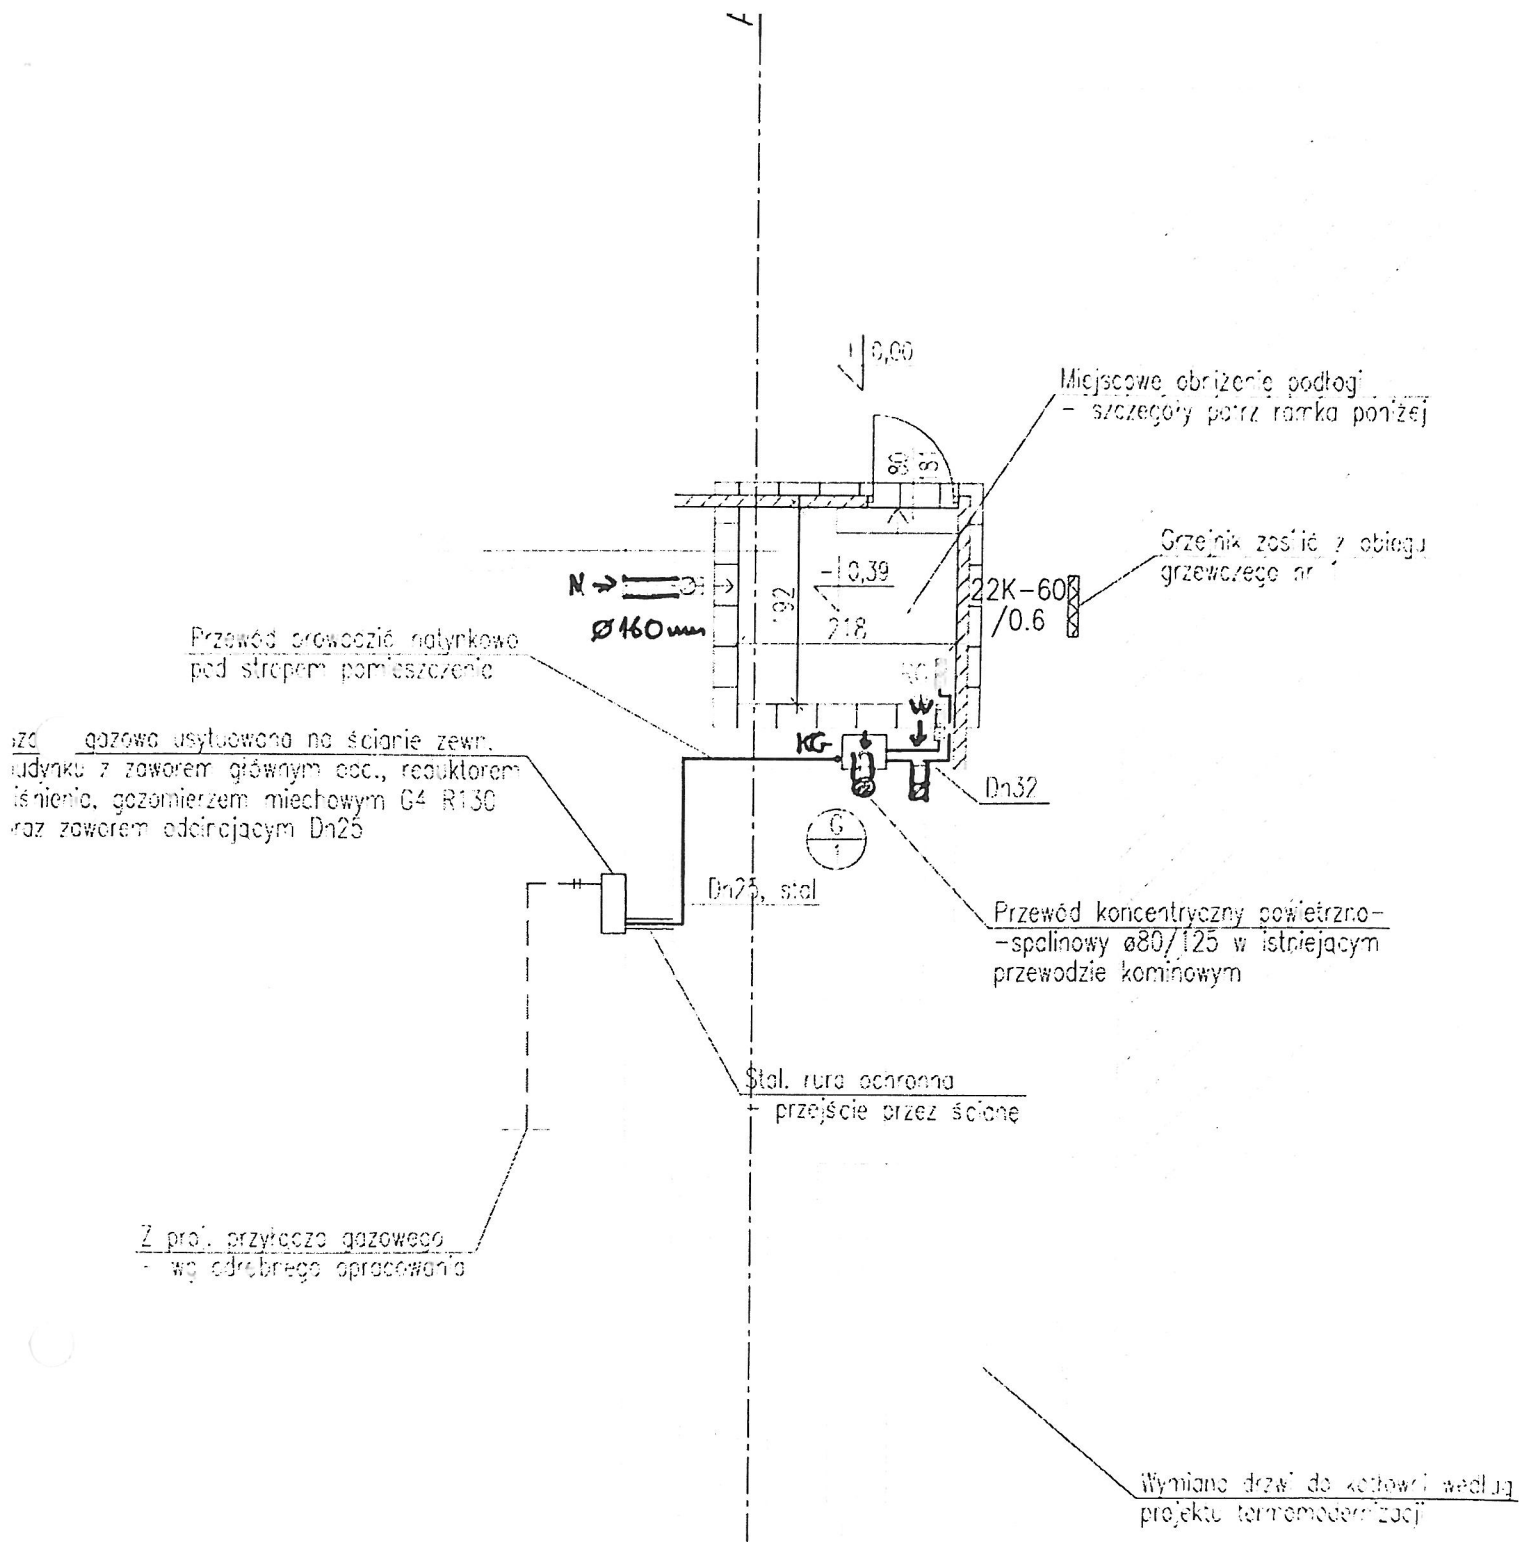

**ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
**Malcharezyk Łukasz**  
 Mistrz Kominarski upr. 12/05  
 44-280 Rydułtowy, ul. Tetmajera 85a  
 NIP: 647-223-99-87  
 tel. 32 457 94 09 kom. 510 261 431