


Projektowane złącze pomiarowe
typu ZK1e+1P-S nr 207078
zabuduje Tauron na słupie

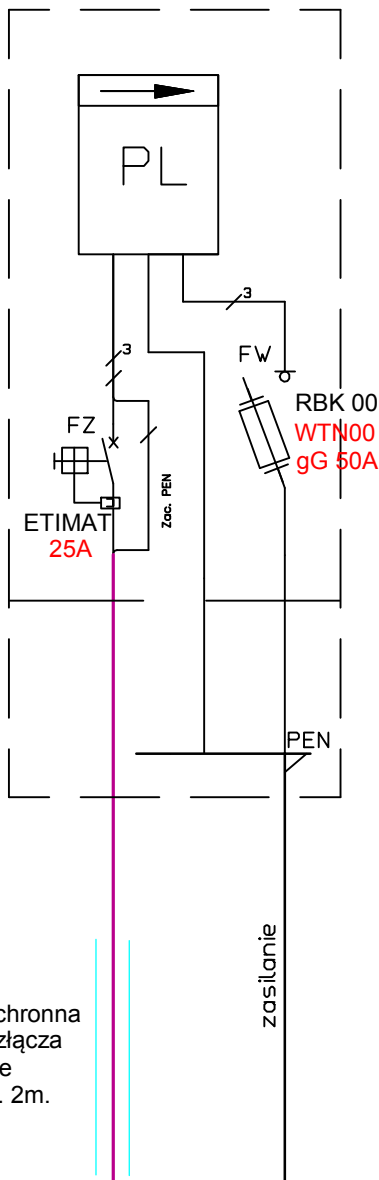

NAPIĘCIE SIECI: - 230/400V
MOC PRZYŁĄCZENIOWA: - 13,0 kW
UKŁAD SIECI ZASILAJĄCEJ: - TN-C
UKŁAD SIECI ODBIORCZEJ: - TN-S
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
II KLASA OCHRONNOŚCI

Części przewodzące w złączu należy osłonić:

szafa sterowania pracą fontanny
wg. oddzielnego opracowania
dostawcy urządzenia

proj. linia kablowa YKYzo 4x10mm²
dla zasilania fontanny
L= 53mb+4%

Długość linii kablowej podano z zapasami na słup
oraz do szafy sterowania pracą fontanny

F.U. "ELTOM" Krystian Tomala; ul. Wolności 25; 47-420 Budziska				
Schemat ideowy - obwód zasilania fontanny				
INWESTOR: Gmina Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 4 47-420 Kuźnia Raciborska	TEMAT: Budowa energetycznej sieci kablowej zasilania fontanny oraz oświetlenia terenu na Placu Zwycięstwa	PROJEKTANT: mgr inż. Krystian Tomala nr upr. 247/02		
ADRES: Kuźnia Raciborska ul. Kościelna - Plac Zwycięstwa dz. 151/9	DATA: wrzesień 2018r	SKALA: 1:---	NR RYS.: 2.1	SPRAWDZAJĄCY: