
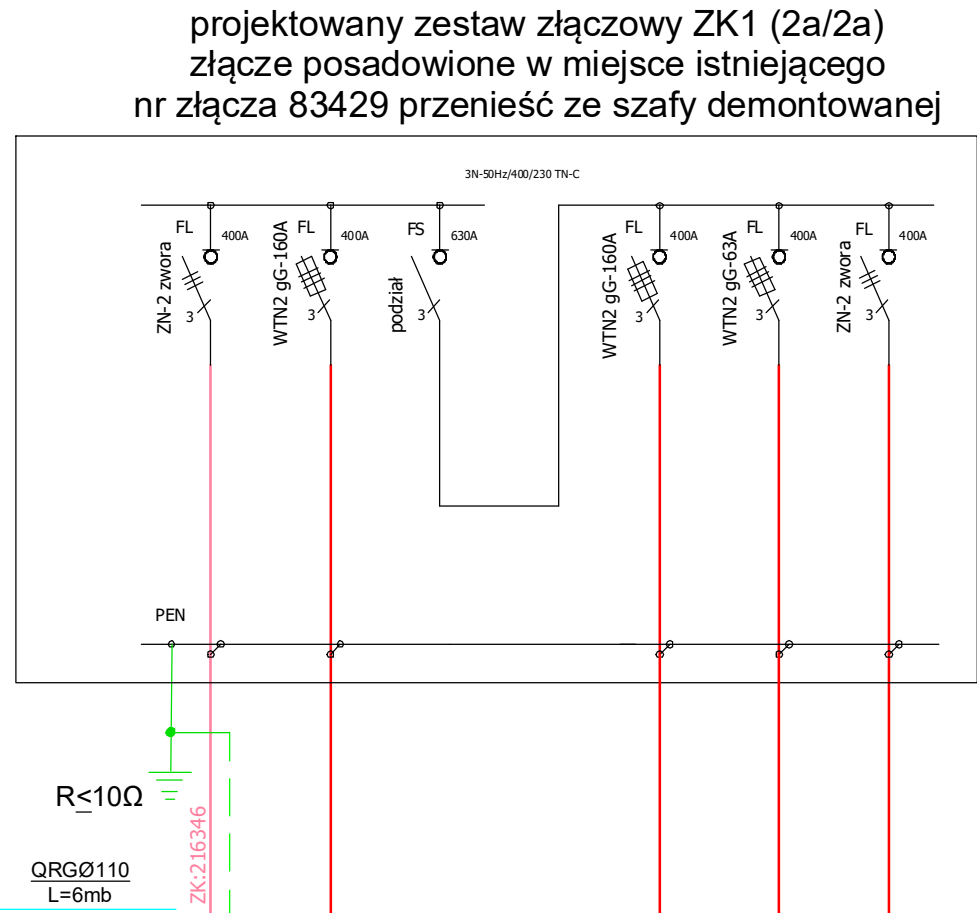
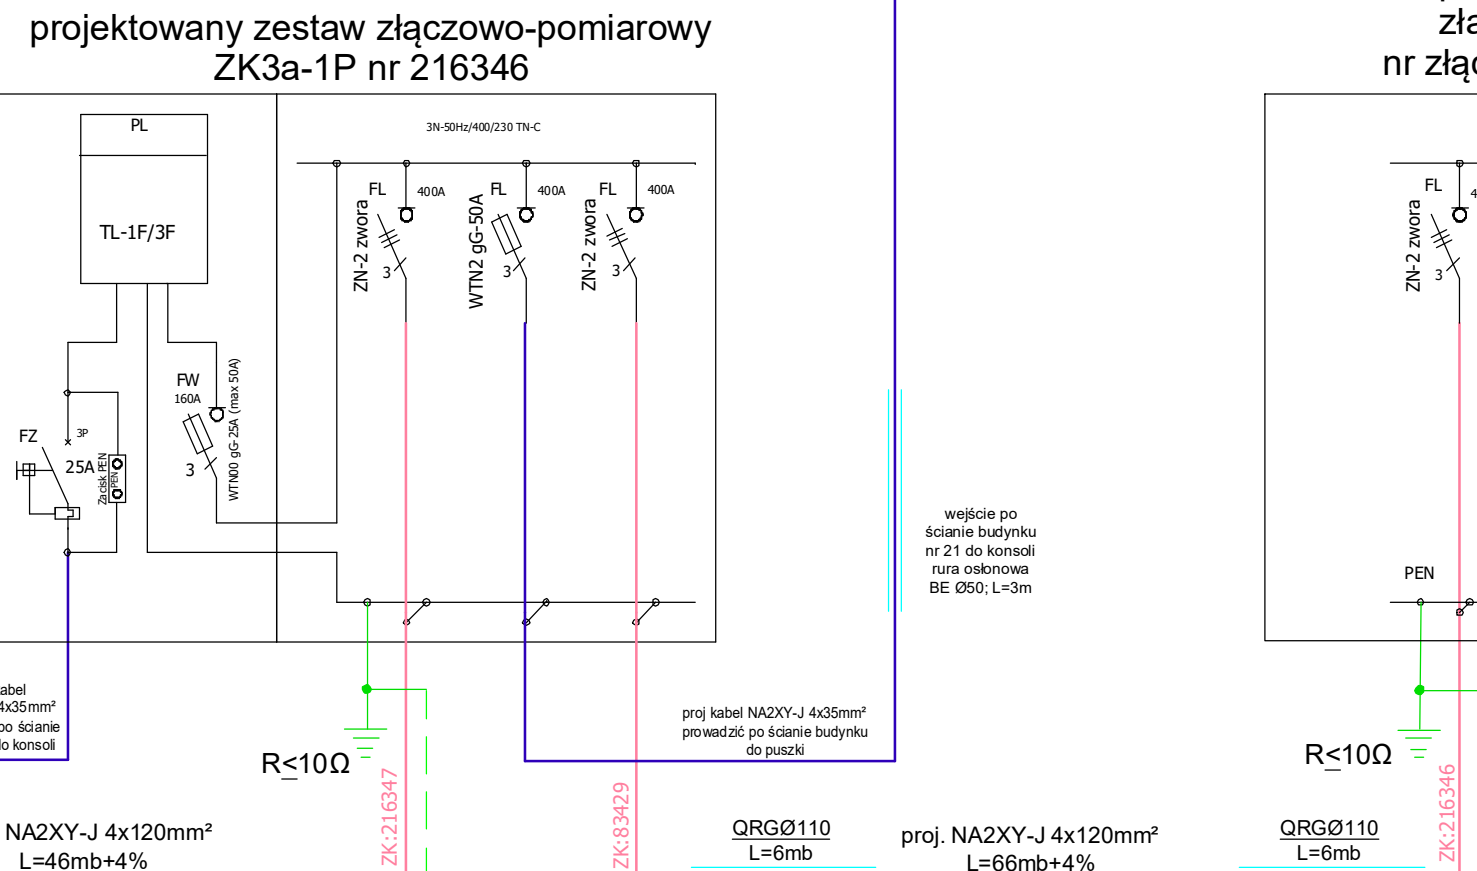
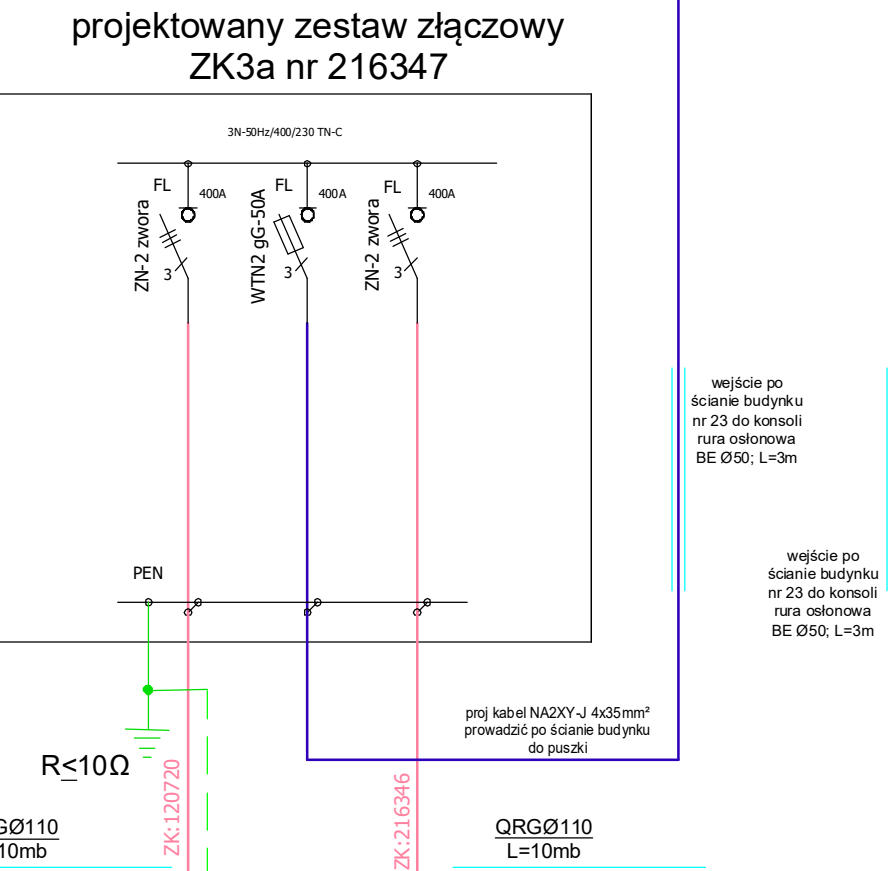


**TYP ZESTAWÓW ZŁĄCZOWO-KABLOWYCH**  
**ZK3a-1P - 1kpl**  
**ZK3a - 1kpl**  
**ZK1 (2a/2a) - 1kpl**

Części przewodzące w złączu należy osłonić;  
 \* - elementy przystosować do plombowania  
 Część pomiarową wyposażać we wkładkę abonenta;  
 Część kablową wyposażać we wkładkę energetyczną

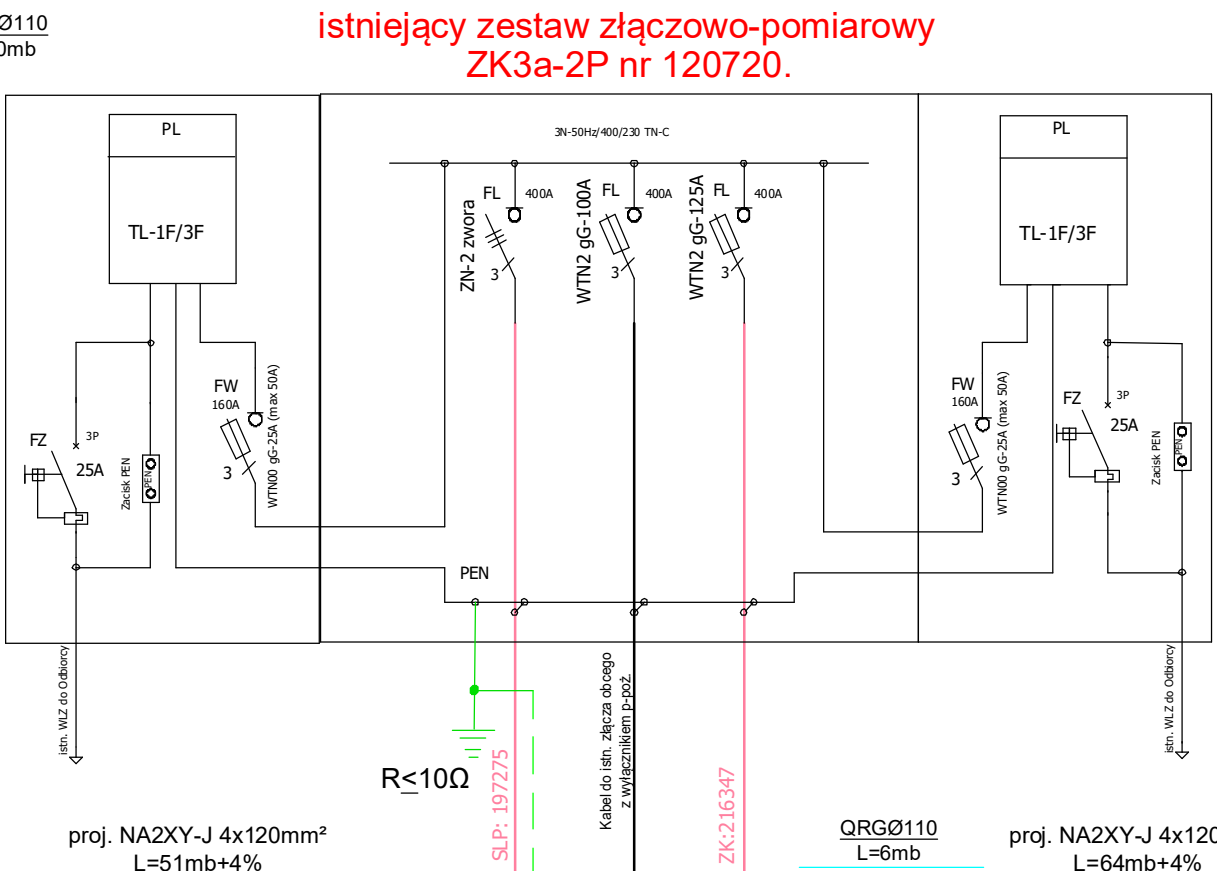

istn. YAKY 4x35mm<sup>2</sup>  
zasilenie bud. nr 15  
kabel wypiąć z istn. szafy  
kablowej do demontażu nr  
ZK:83429 i wpiąć do złącza proj.

*Remont drogi gminnej ul. Powstańców w miejscowości Kuźnia Raciborska  
wraz z przebudową chodnika i budową ścieżki rowerowej i przebudową infrastruktury drogowej*

Lokalizacja:	powiat raciborski, miejscowość Kuźnia Raciborska, ul. Powstańców dz. nr 627/1, 631, 628/1, 632/1
--------------	---

Zakres projektu:	Przebudowa energetycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia	Branża: elektryczna	Rys nr: E-03/1
------------------	---	------------------------	-------------------

Sprawdził:	mgr. inż. Tomasz Brzoska nr upr: SLK/4812/PWOWE/13)	marzec 2019r
------------	--	-----------------

[illegible][illegible][illegible]

istn. YAKY 4x120mm<sup>2</sup>  
do ST TR nr A575 pole 3  
kabel wypiąć z istn. szafy kablowej  
do demontażu nr ZK:83429  
i wpiąć do złącza proj.