


RZUT PIWNICY

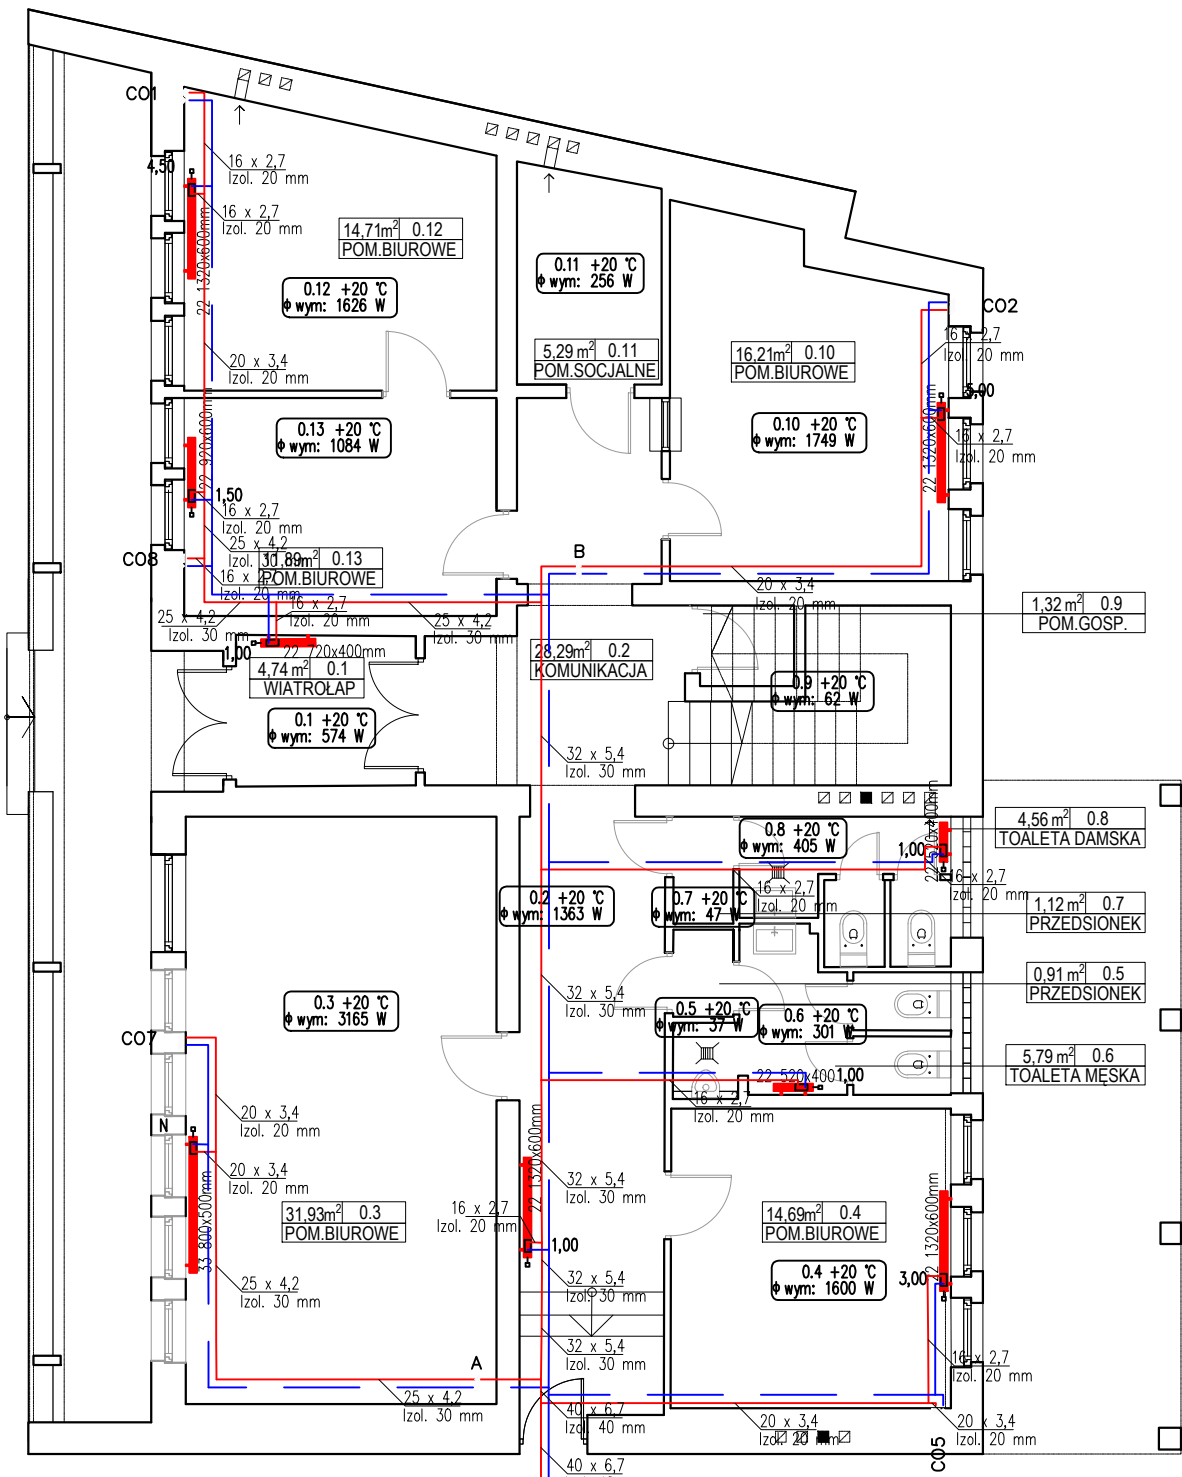


Wejście instalacji c.o. do budynku  
Kotłownia zlokalizowana w budynku  
Urzędu Miasta poza niniejszym opracowaniem

LEGENDA:

- instalacja c.o. zasilanie
- instalacja c.o. powrót
- pion instalacji c.o.
- grzejnik płytowy
- grzejnik żeberkowy
- grzejnik fawir

RZUT PARTERU

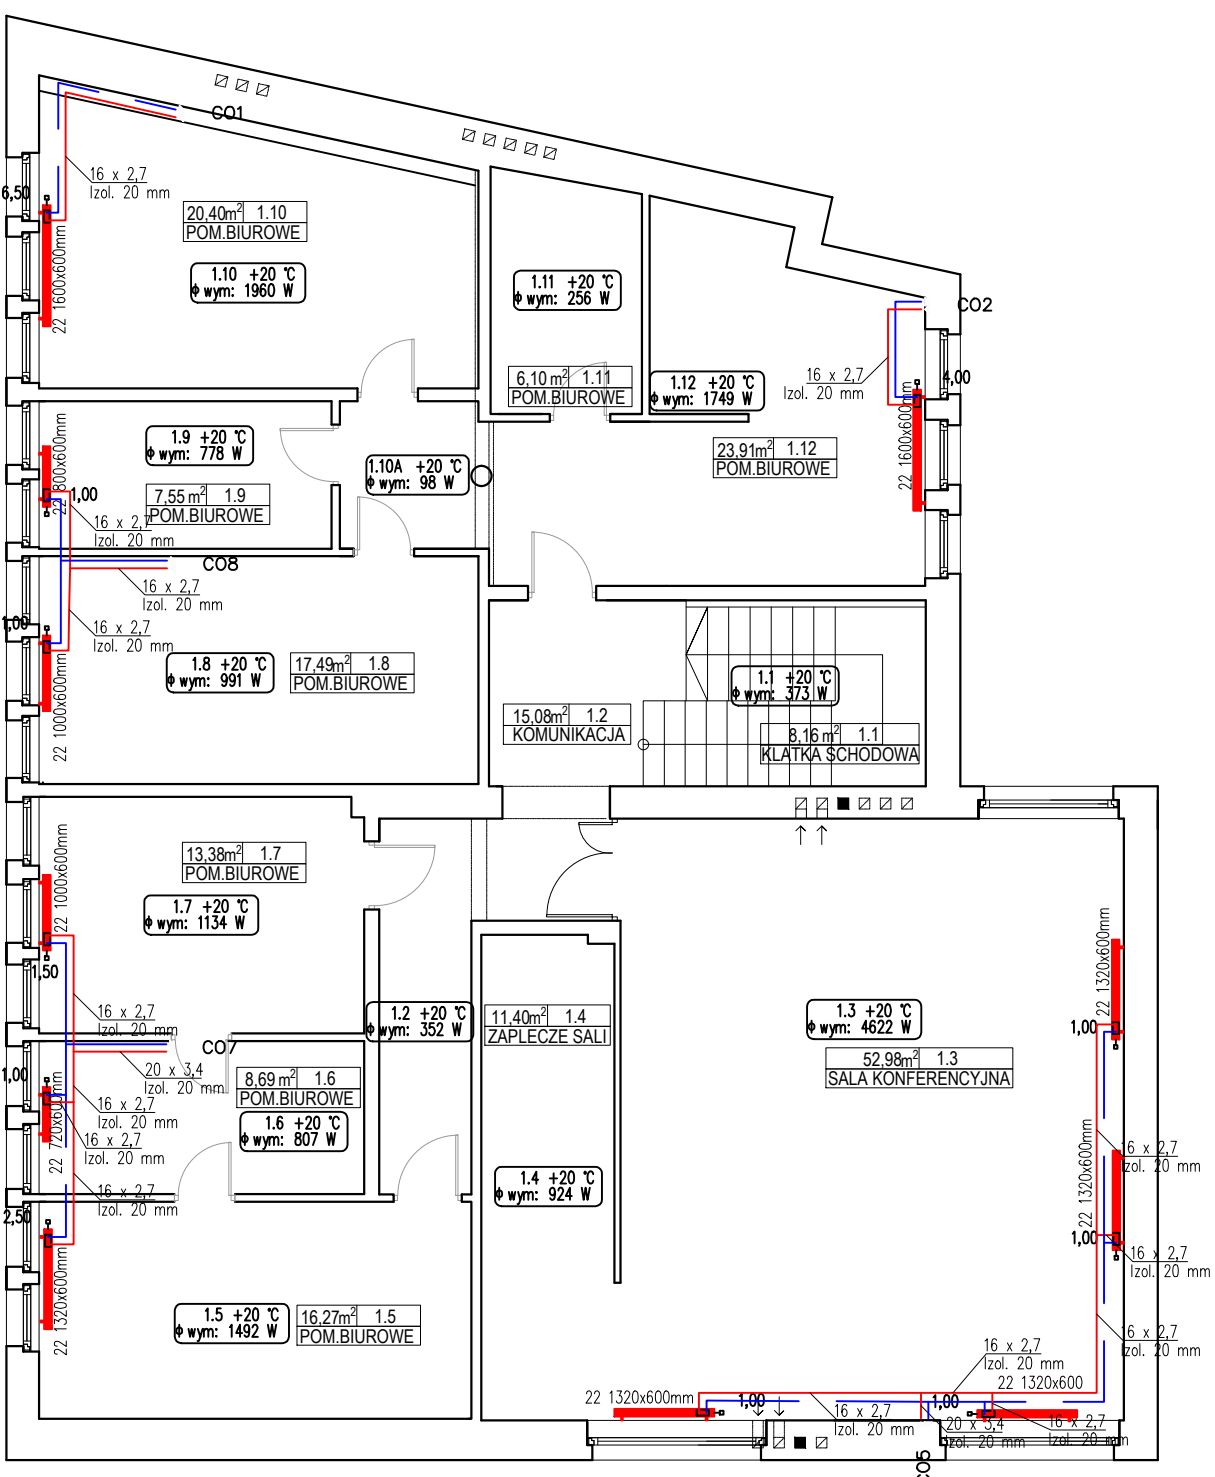

UWAGI:

- Projekt instalacji należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym obiektu, projektem konstrukcyjnym oraz innymi branżami.
- Dokumentację rysunkową należy rozpatrywać łącznie z opisem.
- W trakcie prowadzonych robót, mogą wystąpić elementy nieprzewidziane w niniejszym projekcie.
- W każdej sytuacji należy zgłosić się do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postępowania.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
- Przewody zasilania/powrotu w izolacji.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	SEMPER POWER Sp. z o.o., ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn				
ZADANIE INWESTYCYJNE	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW GMINNYCH W KUŹNI RACIBORSKIEJ				
PROJEKTANT	mgr inż. Marzena Bart	NR UPRL	SLK/2243/POOS/08	SPECIALNOŚĆ	son.
OBIEKT	budynek ZGKM ul. Słowackiego 6, 47-420 Kuźnia Raciborska			FAZA	PBW
INWESTOR	Gmina Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska			SKALA	1:50
TEMAT	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZGKM W KUŹNI RACIBORSKIEJ PRZY UL. SŁOWACKIEGO 6			BRANŻA	san.
NAZWA RYSUNKU	STAN PROJEKTOWANY - INSTALACJA C.O. RZUT PARTERU, RZUT PIĘTRA			NR RYS.	IS_11